

## DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 19/09/2022 Uitgiftedatum verslag: 19/09/2022  
 Verslagnummer: 0724-220919-03

### Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbrugghen  
 Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel  
 T: 011 42 18 34 E: [btv.limburg@btvcontrol.be](mailto:btv.limburg@btvcontrol.be) Ondernemingsnummer: 0406.486.616  
 De agent-bezoeker: nummer 0724

### Identificatie van derden:

Opdrachtgever: PLUGNET  
 Adres: BRUSSELSTRAAT 51, 2018 ANTWERPEN  
 Naam eigenaar, uitbater of beheerder: WERNER DE VRINDT  
 Adres: VLINDERSSTRAAT 36, 3500 HASSELT  
 Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: PLUGNET  
 Adres: BRUSSELSTRAAT 51, 2018 ANTWERPEN  
 BTW-nummer: 0728986078

### Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: WERNER DE VRINDT  
 Adres: VLINDERSSTRAAT 36, 3500 HASSELT  
 EAN- code: 541449206207401352  
 Nummer teller: 96 983 372  
 Index:  
 Private hoogspanningscabine: Nee  
 Type installatie: Laadpaal particulier

### Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Gelijkvormigheidscontrole voor ingebruikname - belangrijke wijzigingen/uitbreiding (6.4)  
 Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/06/2020

### Informatie inhoud controle:

- 1 De controle beperkt zich tot de laadpaal en de invloed ervan op de bestaande installatie.
  - 2 Test differentieel via opwekken foutlus kon niet uitgevoerd worden omdat er geen stopcontact in deze kring aanwezig was.
- Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: niet toegepast  
 Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



### Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N

Voedingsleiding hoofdbord: Type: VFVB - Doorsnede: 4 x 6 mm<sup>2</sup>

Type aardelektrode: Aardingspen

Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: 20A

Type algemene schakelaar: 4P 40A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 1 (reserve inbegrepen)


### BESCHRIJVING:

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Laadpaal: merk: WALLBOX , type: PULSAR + , serienr.: 472062

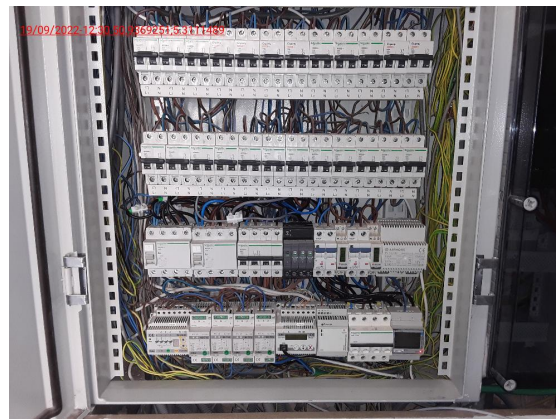

Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: n.v.t.

Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

### Resultaten van de controle:

#### Metingen en beproevingen:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 8,5 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 2,0 MOhm

Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK

Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: Niet van toepassing

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

#### Vastgestelde inbreuken:

Geen

#### Opmerkingen:

Geen

### Besluit van de controle:

- 1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 19/09/2047**  
**- De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.**





**Tijdstip van afwerking:**

agent-bezoeker 0724 i.o. van de technisch directeur

19/09/22 12:43

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum

