

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 29/09/2022 **Uitgiftedatum verslag:** 29/09/2022
Verslagnummer: 0724-220929-07

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbrugghen
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
T: 011 42 18 34 E: btv.limburg@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0724

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: PLUGNET
Adres: BRUSSELSTRAAT 51, 2018 ANTWERPEN
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: PATRICK WIJNANTS
Adres: REEKSTRAAT 18A, 3740 BILZEN
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: PLUGNET
Adres: BRUSSELSTRAAT 51, 2018 ANTWERPEN
BTW-nummer: 0728986078

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: PATRICK WIJNANTS
Adres: REEKSTRAAT 18A, 3740 BILZEN
EAN- code: 541449206003069362
Nummer teller: 1SAG1100202267
Index:
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: Laadpaal particulier

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Gelijkvormigheidscontrole voor ingebruikname - belangrijke wijzigingen/uitbreiding (6.4)
Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud controle:

- 1 De controle beperkt zich tot de laadpaal en de invloed ervan op de bestaande installatie.
 - 2 Test diff laadpaal via opwekking foutlus kon niet uitgevoerd worden omdat er geen stopcontact in deze kring aanwezig was.
- Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: niet toegepast
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: Mono 230V

Voedingsleiding hoofdbord: Type: VFVB - Doorsnede: 4 x 10 mm²

Type aardelektrode: Aardingslus

Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: 40A

Type algemene schakelaar: 2P 40A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 1 (reserve inbegrepen)


BESCHRIJVING:

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Laadpaal: merk: WALLBOX , type: COPPER SB , serienr.: 290057

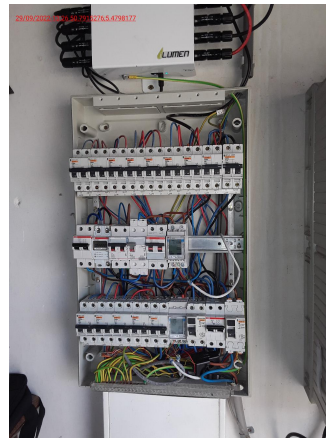

Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: n.v.t.

Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 3,6 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 1,4 MOhm

Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK

Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: Niet van toepassing

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 29/09/2047
 - De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
 - De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie waren verzegeld.





Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0724 i.o. van de technisch directeur
29/09/22 13:51

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum

